

競争参加に関するアンケート結果



令和2年4月30日
日本原子力研究開発機構 契約部

1. 概要

当機構では、更なる競争性・公正性・透明性の確保に資するため、一般競争入札及び企画競争案件において、入札説明書類をお取り寄せいただいたものの、入札には参加いただけなかった企業を対象にアンケートを実施しています。

今般、ご協力いただきましたアンケート結果を集計しましたので掲載させていただきます。

なお、アンケートは、継続して実施させていただきますので、今後とも忌憚のないご意見をお寄せいただきたく、宜しくお願い申し上げます。

2. 集計期間

平成31年4月～令和2年3月


3. 集計結果

集計期間にいただいた意見は262件。

アンケート集計結果を別紙1に、主な意見と回答を別紙2に示す。

入札に参加しなかった理由


	(件)
①技術要件又は資格要件	52
②原子力施設特有の特殊性	48
③技術的、金額的な理由	43
④規模（範囲）	39
⑤公告等の期間	28
⑥その他	52
計	262

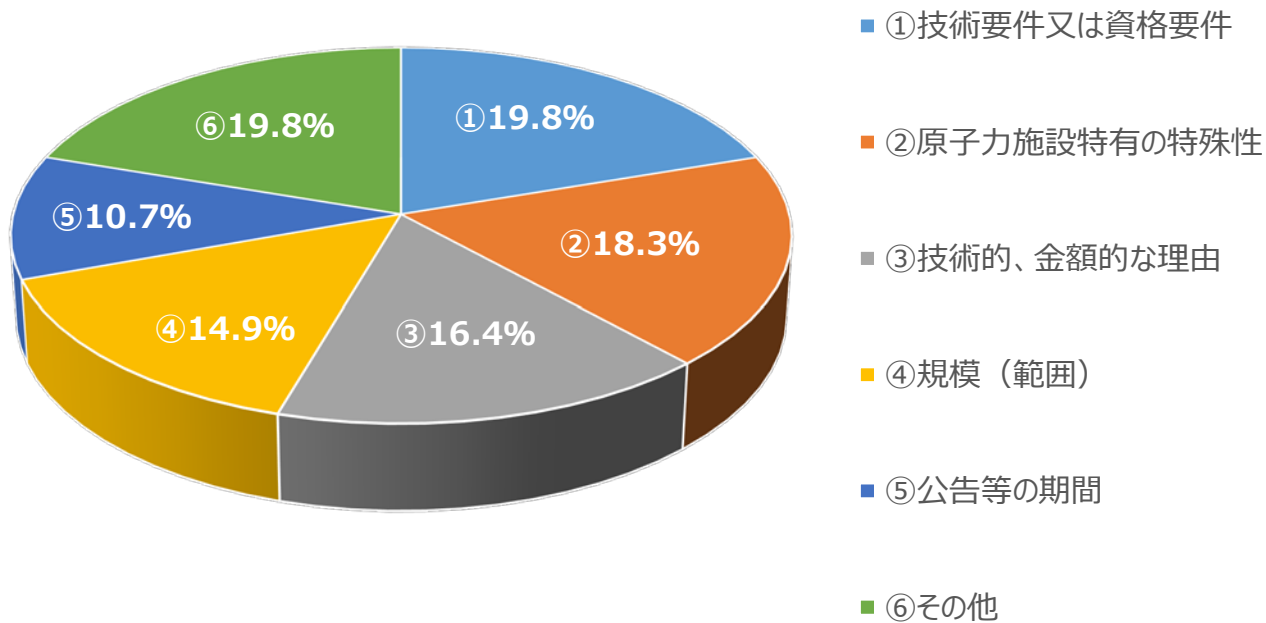

①技術要件又は資格要件について

(件)

①企業等に求められる要件を満たせなかったため。	17
②従事者等に求められる要件を満たせなかったため。	16
③その他	19
計	52

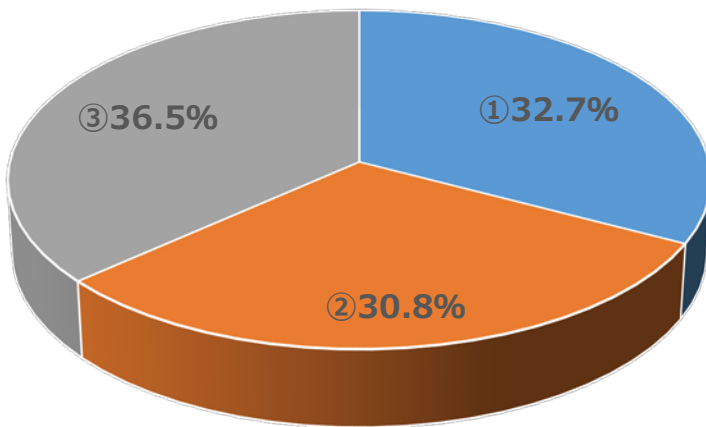


- ①企業等に求められる要件を満たせなかったため。
- ②従事者等に求められる要件を満たせなかったため。
- ③その他

②原子力施設特有の特殊性について

	(件)
①一般の産業では求められない原子力特有の高い品質が求められ、対応が困難。	20
②製品の開発要素が多く、確実に履行できるかリスクがある。	11
③既存機器類等と密接不可分の関係があり、本体装置の製作メーカー又は当該メーカーが指定した者が実施しなければ品質保証が担保できない。	6
④前契約に引き続き実施する一体の関係にある設計、試験及び研究等に係る契約で、前契約者又は前契約者と一体の関係にある者でないと実施できない。	3
⑤民間の原子力施設と異なり当機構特有の施設を含むため、リスクがある。	2
⑥特許権、著作権等の権利が必要な案件又は国内唯一の代理店以外応札の余地がない。	2
⑦放射線管理区域の作業等、リスクがある。	1
⑧その他	3
計	48

- ①一般の産業では求められない原子力特有の高い品質が求められ、対応が困難。
- ②製品の開発要素が多く、確実に履行できるかリスクがある。
- ③既存機器類等と密接不可分の関係があり、本体装置の製作メーカー又は当該メーカーが指定した者が実施しなければ品質保証が担保できない。
- ④前契約に引き続き実施する一体の関係にある設計、試験及び研究等に係る契約で、前契約者又は前契約者と一体の関係にある者でないと実施できない。
- ⑤民間の原子力施設と異なり当機構特有の施設を含むため、リスクがある。
- ⑥特許権、著作権等の権利が必要な案件又は国内唯一の代理店以外応札の余地がない。
- ⑦放射線管理区域の作業等、リスクがある。
- ⑧その他

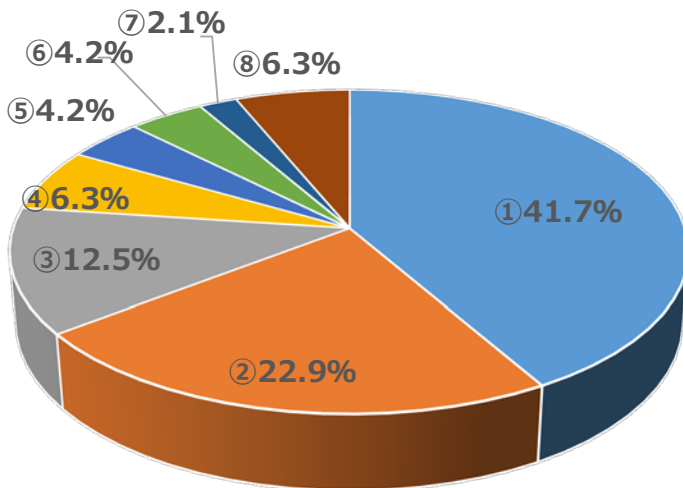


⑧その他②、③の他に、原子力施設特有（障壁）と
感じる点

- ・特に耐震性能(現場での打振検査含む)対応が困難と判断したため
- ・船上での研修の対応が難しいため
- ・使用車両が高額のため

③技術的、金銭的な理由について

(件)

①御社にとって未経験の地域に関する業務であったため。	14
②御社の専門分野・得意分野と異なる内容の業務であったため。	13
③過去の実績から見て利幅が少額と見込んだため。	13
④受注できたとしても、次期以降に受注できないリスクがあるため。	3
計	43

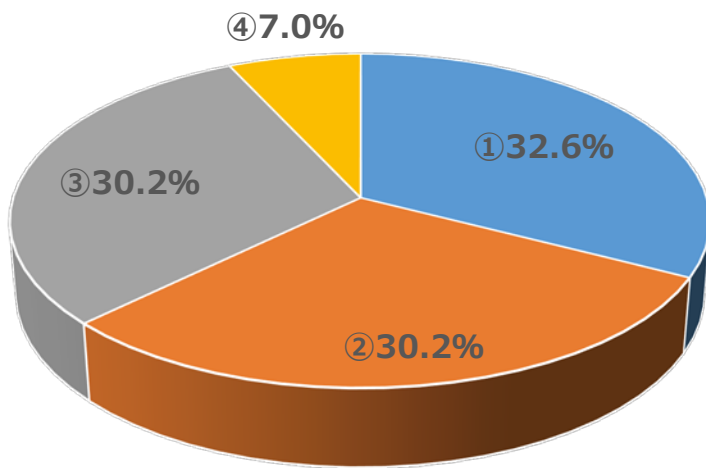


- ①御社にとって未経験の地域に関する業務であったため。
- ②御社の専門分野・得意分野と異なる内容の業務であったため。
- ③過去の実績から見て利幅が少額と見込んだため。
- ④受注できたとしても、次期以降に受注できないリスクがあるため。

④規模(範囲)について

(件)

①必要な人員体制を確保するのは困難と判断したため。	37
②発注規模(範囲) (一業務当たりの規模) が大きすぎたため。	2
計	39

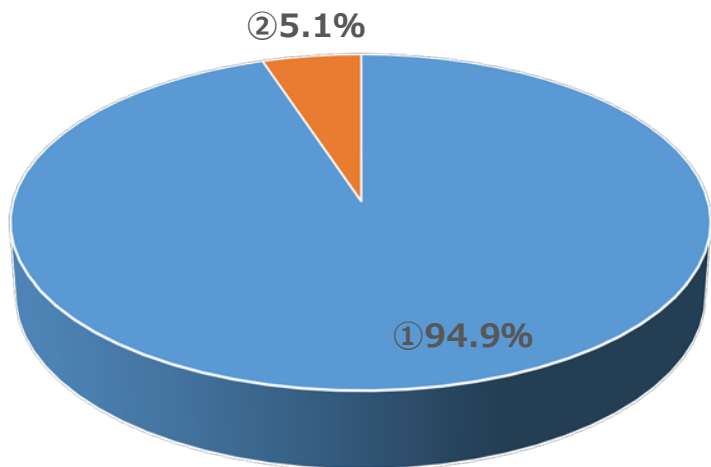


- ①必要な人員体制を確保するのは困難と判断したため。
- ②発注規模(範囲) (一業務当たりの規模) が大きすぎたため。

⑤公告等の期間について

(件)

①必要な技術者等を集めるには時間が足りないと判断したため。	18
②入札日から業務開始までの期間、入札日から納入期限・履行期限が短かったため。	5
③入札公告の日から入札関係書類又は技術提案書等の提出期限までの期間が短かったため。	2
④発注情報（入札公告）の時期が遅かったため。	1
⑤その他	2
計	28

- ①必要な技術者等を集めるには時間が足りないと判断したため。
- ②入札日から業務開始までの期間、入札日から納入期限・履行期限が短かったため。
- ③入札公告の日から入札関係書類又は技術提案書等の提出期限までの期間が短かったため。
- ④発注情報（入札公告）の時期が遅かったため。
- ⑤その他

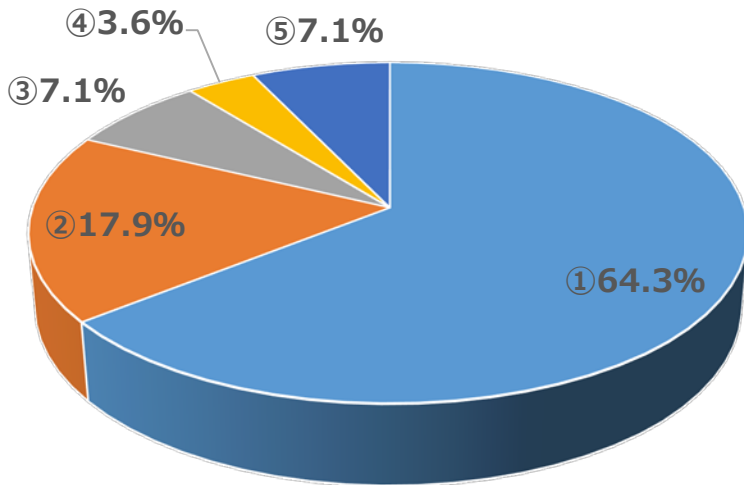

○契約業務全般に関する主なご意見と回答

No.	ご意見	回答
1	ホームページ等での周知や、調達情報のメール配信もされており調達情報の見落としリスクも低いと存じます。	<p>応札者を拡大し更なる競争性の確保を図るため、入札情報メールマガジンの活用、発注計画の公表など調達情報を効果的に発信できるよう取り組んで参ります。</p> <p>また、新規参入を促すため、入札手順を分かりやすく解説した「JAEA入札参入ガイド」を作成しホームページに掲載しております。 (https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/cp_guide/guide.pdf)</p>
2	必要以上に入札資格制限が厳しい。	<p>業務を履行するために必要最低限の要件となるよう努めております。また、入札参加資格は、特定の事業者しか応札できないなど、競争性を阻害するような要件とならないよう、適正に審査しております。</p>
4	もう少し具体的に仕様書を作成してください。	<p>仕様書の内容は抽象的な記載とせず、具体的かつ定量的な記載とするよう努めております。</p> <p>ご不明な点がございましたら、質問書をご提出していただくか、入札公告等に記載しております契約担当者にお問い合わせいただければご対応いたします。</p>
5	質問への回答が遅すぎる。	<p>質問件数が多い場合などは、回答できるものから回答するなどし、迅速な回答に努めます。</p>
6	機構全体のホームページが分かりづらい。	<p>誰もが利用しやすいホームページとなるよう、見やすさや情報検索のしやすさなど、より効果的な情報発信の手法について今後も継続して検討していきたいと思っております。</p>
7	アンケート等により意見を聴取され、改善されているところは良いと思います。	<p>今後も更なる競争性、透明性、公平性の確保に努め、調達手続の改善に取り組んで参ります。</p>